


Faber Castell 57/69 (29,9 cm)

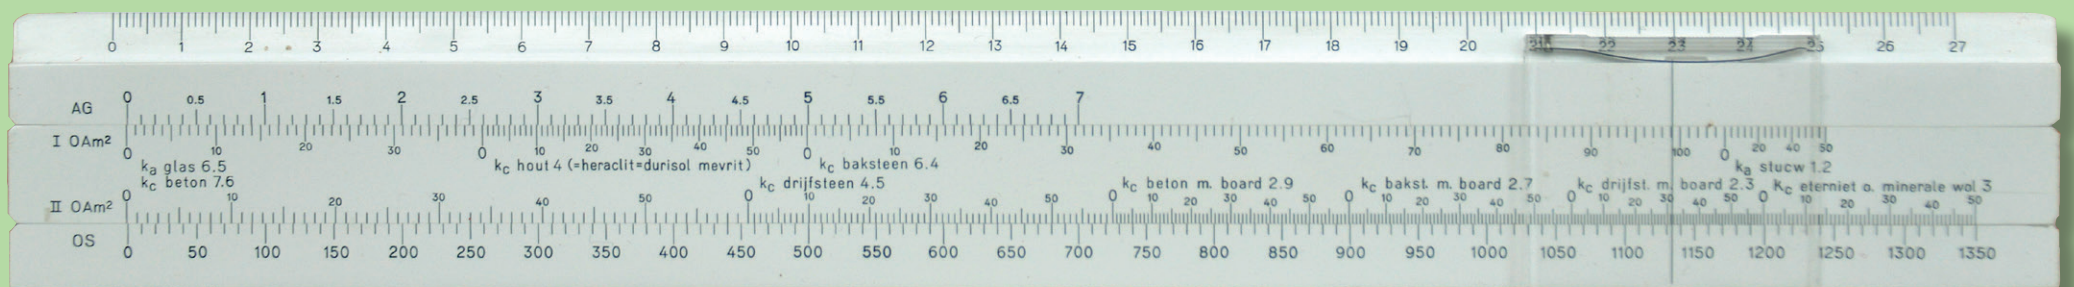

HULPTABEL BIJ KEUZE AANVANGSTEMPERAATUUR									
Verwarmingsobject									
Situatie	vertrekken in grote flats	ziekenhuizen rusthuizen	woonkamers (eenkamer-verwarming)	winkels kantoren	scholen	kerken grote vergader-lokalen			
	10°-6° *	8°-4° *	7°-3° *	6°-2° *	5°-1° *	4°-0° *			
gunstig	13,3	14,3	15,3	16,2	17,2	18,2	19,1	20,1	21,0
ongunstig	12,4	13,4	14,4	15,3	16,3	17,3	18,2	19,2	20,2
	11,6	12,6	13,5	14,4	15,4	16,4	17,3	18,3	19,3
	10,7	11,6	12,6	13,6	14,5	15,5	16,4	17,4	18,4
	9,8	10,7	11,7	12,7	13,6	14,6	15,6	16,5	17,5
	8,9	9,9	10,8	11,8	12,7	13,7	14,7	15,6	16,6
			9,9	10,9	11,9	12,8	13,8	14,7	15,7
				10,0	11,0	11,9	12,9	13,8	14,8
					11,0	12,0	12,9	13,9	14,9
						12,0	13,0	14,0	15,0

Situatie: Een gunstige of minder gunstige situatie wordt bepaald door: de ligging ten opzichte van de windrichtingen; de meer of minder beschutte ligging tegen windaanval; de grootte van het glaspervlak in de buitengevel(s); het oppervlak en het accumulatievermogen van de binnenmuren.

Verwarmingsobject: Behalve op de functionele indeling dient te worden gelet op: de duur van de buitenbesteding; de mate en duur van de bedrijfsbeperking; de verwarming van omringende vertrekken.

Algemeen: Indien een verwarmingstoestel thermostatisch geregeld wordt met behulp van een kamerthermostaat, dan is de aanvangstemperatuur gelijk aan de nachtinstelling van deze thermostaat. Voor temperaturen boven 10°C geldt de transmissieberekening.

